


4.3 การจัดการน้ำเสีย

4.3.12 มีการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบประจำวัน

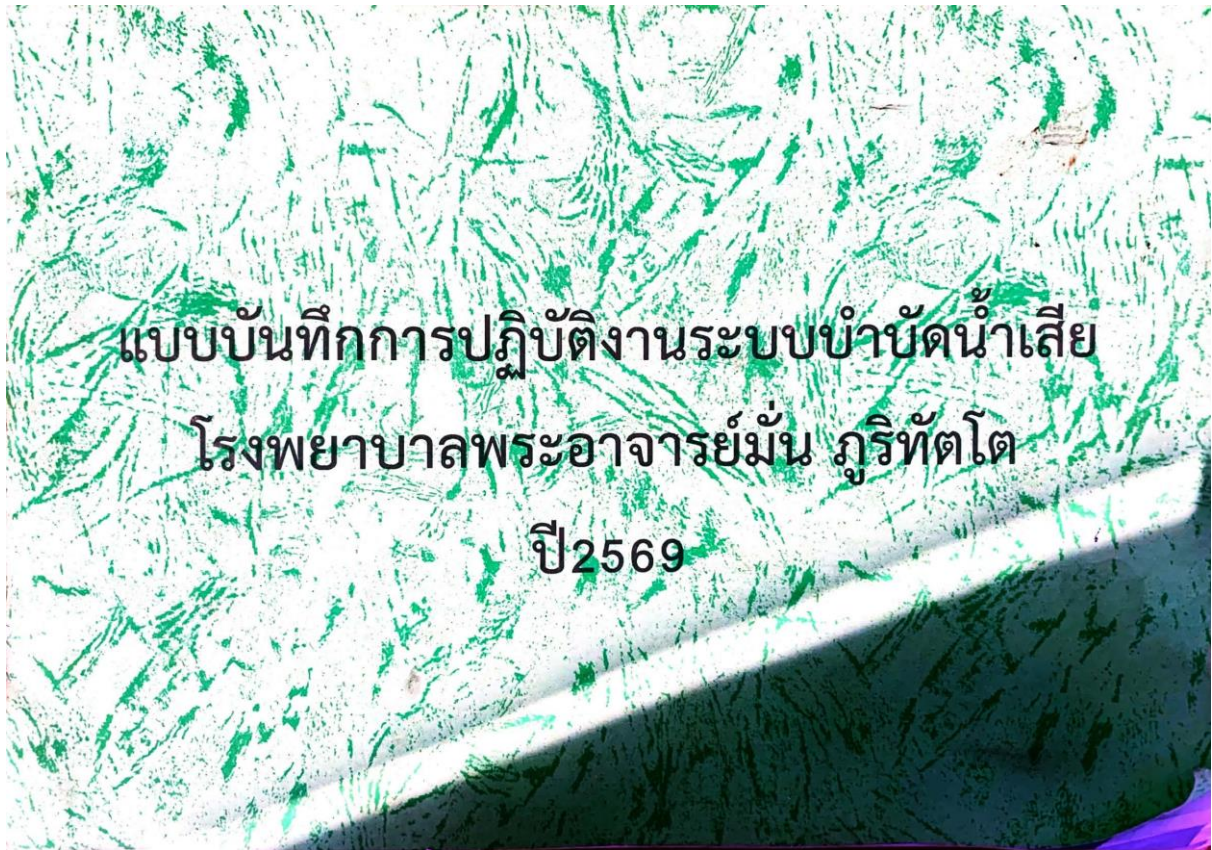

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน ระบบรวบรวมน้ำเสีย โรงพยาบาลพระอาจารย์ ภูริทัต เดือน สิงหาคม พ.ศ. 69

รายการ	วันที่ปฏิบัติงาน																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2.4 ระบบเติมคลอรีน (ทุกวัน)																																
- เตรียมสารละลายคลอรีนและเติมสารละลายคลอรีนทุกครั้งที่มีน้ำไหลออกชุมชน																																
- นำผงปูนขาวจากการเตรียมสารละลายคลอรีนไปกำจัดให้ถูกวิธี																																
ทุกครั้ง (ฝังกลบ)																																
- ตรวจวัดคลอรีนอิสระคงเหลือทุกครั้งที่มีน้ำไหลลงชุมชน																																
- ตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) ทุกครั้งที่มีน้ำไหลลงชุมชน																																
- ตรวจสอบการอุดตันของบ่อ																																
2.5 ห้องควบคุมระบบบำบัด (ทุกวัน)																																
- ทำความสะอาดห้องควบคุมระบบ																																
- ตรวจสอบและทำความสะอาดตู้ควบคุม																																
- ตรวจสอบและทำความสะอาดตู้เก็บสารเคมี																																
- ตรวจสอบอุปกรณ์และสารเคมีในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำวัน																																
ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้บันทึก	นพ	นพ	นพ	นพ	นพ	นพ	นพ	นพ	นพ	นพ	นพ	นพ	นพ	นพ	นพ	นพ	นพ	นพ	นพ	นพ	นพ	นพ	นพ	นพ	นพ	นพ	นพ	นพ	นพ	นพ	นพ	นพ
ผู้ตรวจสอบ																																

หมายเหตุ ผู้ปฏิบัติงาน 1.นายอุทัย สลักศิลป์ 2.นายพงษ์เทพ ปิตถามัย

ผู้ตรวจสอบ หมายถึง นักวิชาการสาธารณสุข

1.นางสาวอนุชิตา เข็มพันธ์

2.นางสาวระพีพรรณ กสิมสิน