



สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ 2568



สารบัญ

	หน้า
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	1
สถานการณ์จำลอง (ในเวลาราชการ)	3
ผังเหตุการณ์เตรียมซ้อมแผนอัคคีภัย	7
ข้อเสนอแนะจากการซ้อมแผนอัคคีภัย	8

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2568

หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 70 เตียง เปิดให้บริการจริง 82 เตียง ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในอำเภอบ้านม่วงและประชาชนในอำเภอใกล้เคียง ซึ่งมีผู้รับบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจำนวนมาก จำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 410 คนต่อวัน ผู้ป่วยในเฉลี่ย 42 คนต่อวัน มีอาคารให้บริการจำนวน 6 อาคาร ได้แก่ อาคารผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยใน อาคารไตเทียม อาคารแพทย์แผนไทย-กายภาพบำบัด อาคารซีกฟอกจ่ายกลาง และอาคารโรงครัว ซึ่งมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการเป็นวัสดุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ได้แก่ ก๊าซหุงต้ม ก๊าซออกซิเจน น้ำมัน กระดาษ ผ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องมือแพทย์ต่างๆ

ดังนั้น โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร จึงได้จัดทำโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2568 ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อม การทบทวนและปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตามแนวทางเมื่อเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA)

วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาลให้เป็นปัจจุบัน
- 1.2 เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรในการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างถูกต้อง เมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้

เป้าหมาย

- 1.บุคลากรโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จำนวน 70 คน

วิธีดำเนินงาน

- 1.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและเตรียมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 70 คน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568-28 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
- 1.2 ประชุมชี้แจงแนวทางการฝึกซ้อมแผน และฝึกปฏิบัติซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 70 คน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568-28 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
- 1.3 สรุปและประเมินผลการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล 70 คน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568-28 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

1.4 นำผลการสรุปและประเมินผลการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยมาพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในครั้งต่อไป 70 คน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568-28 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ระยะเวลาดำเนินงาน

1 กุมภาพันธ์ 2568 – 28 กุมภาพันธ์ 2568

สถานการณ์จำลอง (ในเวลาราชการ)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2568

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เวลาประมาณ 14.00 น. ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เกิดเหตุ ไฟฟ้ารั่ววงจรที่ปลั๊กไฟทำให้เกิดประกายไฟลุกลามไปยังสายไฟอื่นที่ห้องพิเศษ 1 ตึกพิเศษรวม ผู้ช่วยเหลือคนใช้ สังเกตเห็นควันจึงเดินไปตรวจสอบพบว่า มีประกายไฟที่ห้องพิเศษ 1 จึงได้แจ้งหัวหน้าตึกทราบ

หัวหน้าตึกพิเศษรวมจึงได้สั่งให้ผู้ช่วยเหลือคนใช้นำถังดับเพลิงมาดับเบื้องต้น หลังจากนั้นหัวหน้าตึกโทรแจ้งทีมดับเพลิงของโรงพยาบาล แล้วโทรแจ้งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

เมื่อทีมดับเพลิงโรงพยาบาลมาถึงทำการแบ่งเป็น 2 ทีม ทีมที่ 1 ทำการตัดไฟ และปิดวาล์วถังออกซิเจน ทีมที่ 2 ควบคุมเพลิงไหม้

เมื่อผู้อำนวยการรับทราบเหตุการณ์ จึงได้ทำการโทรแจ้งหัวหน้าทีมประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนประกายไฟ โทรแจ้งหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลเพื่อแจ้งทีมเคลื่อนย้ายและอพยพ โทรแจ้งทีมสนับสนุนปฏิบัติการ เพื่อแจ้งทีมยานพาหนะ ทีมพิทักษ์ทรัพย์สิน ทีมบริการทั่วไป โทรแจ้งทีมความปลอดภัยเพื่อแจ้งทีมกันผู้ชนและจัดระเบียบจราจร

เวลาประมาณ 14.05 น. ทีมดับเพลิงโรงพยาบาลไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ จึงแจ้งหัวหน้าตึก หัวหน้าตึก รับทราบสถานการณ์ จึงทำการโทรแจ้งผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการรับทราบสถานการณ์ ได้ทำการโทรแจ้งหัวหน้าทีมประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนอัคคี โทรแจ้งขอความช่วยเหลือทีมดับเพลิงจากเทศบาลตำบลบ้านม่วง โทรแจ้งสถานีตำรวจอำเภอบ้านม่วง และทีม VR กู้ภัยอำเภอบ้านม่วง เสียงตามสายประกาศใช้แผนอัคคี หน่วยงานทุกหน่วยงานอพยพและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุดรวมพลที่ 1 และจุดรวมพลที่ 3

เวลา 14.15 น. สถานีตำรวจอำเภอบ้านม่วง มาถึงที่เกิดเหตุ อำนาจความสะดวก จัดระเบียบการจราจร ทีม VR กู้ภัยอำเภอบ้านม่วง ช่วยเหลือการอพยพและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ทีมดับเพลิงมาถึงที่เกิดเหตุ

เวลา 14.20 น. ทุกทีมเข้าควบคุมสถานการณ์

เวลา 14.50 น. เพลิงสงบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แจ้งทีมประชาสัมพันธ์ ประกาศยุติแผนทุกหน่วยงาน ตรวจสอบความเสียหาย


สถานการณ์จำลอง (ในเวลาราชการ)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลพระอาจารย์ม้น จูริทัตโต
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2568
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

เวลา	สถานการณ์จำลอง	ขั้นตอนปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	สื่อสาร
14.00 น.	เกิดเหตุไฟฟ้ารั่ววงจรที่ปลั๊กไฟทำให้เกิดประกายไฟ ลูกกลมไปยังสายไฟอื่นที่ห้องพิเศษ 1 ตึกพิเศษรวม แจ้งหัวหน้าตึกทราบ หัวหน้าตึกพิเศษรวมจึงได้สั่งให้ผู้ช่วยเหลือคนไข้นำถัง ดับเพลิงมาดับเบื้องต้น หลังจากนั้นหัวหน้าตึกโทรแจ้ง ทีมดับเพลิงของโรงพยาบาล แล้วโทรแจ้งผู้อำนวยการ โรงพยาบาล	-ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ตะโกน “ไฟไหม้ ไฟไหม้” และแจ้งหัวหน้าตึก หัวหน้า คณะ มีไฟไหม้ที่ห้องพิเศษ 1 ค่ะ -หัวหน้าตึก แจ้งผู้ช่วยเหลือคนไข้ “ไป เอาถังดับเพลิงมาดับไฟก่อน” แจ้งทีมดับเพลิงโรงพยาบาล “เกิด เหตุไฟไหม้ที่ห้องพิเศษ 1 ตึกพิเศษ รวม ขอทีมดับเพลิงมาช่วยดับไฟ ด้วยค่ะ” แจ้งผู้อำนวยการ “ท่าน ผอ.ค่ะ เกิด เหตุเพลิงไหม้ที่ห้องพิเศษ 1 ตึก พิเศษรวมค่ะ ดิฉันโทรแจ้งทีม ดับเพลิงของโรงพยาบาลแล้วค่ะ”	ตึกพิเศษรวม	-
14.02 น.	เมื่อทีมดับเพลิงโรงพยาบาลมาถึงทำการแบ่งเป็น 2 ทีม ทีมที่ 1 ทำการตัดไฟ และปิดวาล์วถังออกซิเจน ทีมที่ 2 ควบคุมเพลิงไหม้	-ทีมที่ 1 ตัดไฟ ปิดวาล์วถังออกซิเจน -ทีมที่ 2 ควบคุมเพลิงไหม้	ทีมดับเพลิงโรงพยาบาล -นายวันทา เหล่าอุดม -นายธีระศักดิ์ ผงมี -นายสุรารัตน์ ฉัตรเมืองปัก -นายพงษ์พิทักษ์ สุทธิอาจ -นายสันติ ราชปัก	-โทร 141

เวลา	สถานการณ์จำลอง	ขั้นตอนปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	สื่อสาร
	ผู้อำนวยการรับทราบเหตุการณ์ จึงได้ทำการโทรแจ้งหัวหน้าทีมประชาสัมพันธ์ (นางสาวบุญยัง ชันทะหัด) ประกาศใช้แผนประกายไฟ โทรแจ้งหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล (นางสาวเสาวนีย์ ครองทรัพย์) เพื่อแจ้งทีมเคลื่อนย้ายและอพยพ โทรแจ้งทีมสนับสนุนปฏิบัติการ (นางปราวีณา นุกุลกิจ) เพื่อแจ้งทีมยานพาหนะ ทีมพิทักษ์ทรัพย์สิน ทีมบริการทั่วไป โทรแจ้งทีมความปลอดภัย (นายพนา สุทธิศรี) เพื่อแจ้งทีมกันฝูงชนและจัดระเบียบจราจร ผู้อำนวยการสั่งการให้ทุกทีมพร้อมกันที่จุดอำนวยการ	-ทีมประชาสัมพันธ์ เริ่มประกาศใช้แผนประกายไฟ “เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ทุกท่านโปรดทราบ ขอให้ปฏิบัติตามแผนประกายที่ตึกพิเศษรวม” -ผู้อำนวยการแจ้งทีมอำนวยการพร้อมกันที่จุดอำนวยการ	ทีมอำนวยการ	-โทร 109 เคลื่อนย้ายอพยพ -โทร 139 ยานพาหนะ -โทร 118 ทีมพิทักษ์ทรัพย์สิน -โทร 132 บริการทั่วไป -โทร 136 ความปลอดภัย
14.05 น.	ทีมดับเพลิงโรงพยาบาลไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ จึงแจ้งหัวหน้าตึก หัวหน้าตึกรับทราบสถานการณ์ จึงทำการโทรแจ้งผู้อำนวยการ	-หัวหน้าตึกพิเศษรวม แจ้งผู้อำนวยการ “ท่านผอ.ค่ะ ทีมดับเพลิงของโรงพยาบาลไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ค่ะ”		
	ผู้อำนวยการรับทราบสถานการณ์ ได้ทำการโทรแจ้งหัวหน้าทีมประชาสัมพันธ์ (นางสาวบุญยัง ชันทะหัด) ประกาศใช้แผนอัคคี โทรแจ้งขอความช่วยเหลือทีมดับเพลิงจากเทศบาล ตำบลบ้านม่วง (หัวหน้าป้องกันเทศบาล) โทรแจ้งสถานีตำรวจอำเภอบ้านม่วง และทีม VR กู้ภัย อำเภอบ้านม่วง (หัวหน้า VR กู้ภัย) เสียงตามสายประกาศใช้แผนอัคคี หน่วยงานทุกหน่วยงานอพยพและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุดรวมพลที่ 1 และจุดรวมพลที่ 3	-ทีมประชาสัมพันธ์ เริ่มประกาศใช้แผนประกายไฟ “เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ทุกท่านโปรดทราบ ขอให้ปฏิบัติตามแผนประกายที่ตึกพิเศษรวม” -หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โทรแจ้งทีมดับเพลิงตำบลม่วง “สวัสดีค่ะ แจ้งจากทางโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ขอความช่วยเหลือค่ะ เกิดเหตุไฟไหม้ที่ ตึกผู้ป่วยในพิเศษรวมค่ะ	ทีมอำนวยการ ทีมดับเพลิง ทีม VR กู้ภัย ทีมตำรวจจราจร	-โทร 065-0862944 ทีมดับเพลิงตำบลม่วง -โทร 191 สภ.บ้านม่วง -โทร 081-9757850 ทีม VR กู้ภัยบ้านม่วง

เวลา	สถานการณ์จำลอง	ขั้นตอนปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	สื่อสาร
		เส้นทางในการเดินทางเข้าถึงที่เกิดเหตุ ให้เข้าทางเส้นทางหลังของโรงพยาบาลค่ะ”		
14.15 น.	สถานีตำรวจอำเภอบ้านม่วง มาถึงที่เกิดเหตุ อำนวยความสะดวก จัดระเบียบการจราจร ทีม VR กู้ภัยอำเภอ บ้านม่วง ช่วยเหลือการอพยพและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ทีมดับเพลิงมาถึงที่เกิดเหตุ ทีมช่วยเหลือทุกทีมมารายงานตัวกับผู้อำนวยการ โรงพยาบาลที่จุดอำนวยการ	-ทีมตำรวจ ถึงจุดอำนวยการ พร้อมเข้ารายงานตัวกับผู้อำนวยการ โรงพยาบาล -ทีม VR กู้ภัยบ้านม่วงถึงจุดอำนวยการเข้ารายงานตัวกับผู้อำนวยการโรงพยาบาล -ผู้อำนวยการชี้แจงการเกิดเหตุให้กับทีมตำรวจ และทีมVR	ทีมตำรวจ ทีม VR	
14.20 น.	ทุกทีมเข้าควบคุมสถานการณ์	-ทีมดับเพลิง เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ -ทีม VR กู้ภัยบ้านม่วงเข้าช่วยเหลือในการอพยพผู้ป่วย	ทีมดับเพลิง ทีม VR	
14.50 น.	เพลิงสงบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แจ้งทีมประชาสัมพันธ์ ประกาศยุติแผนทุกหน่วยงานตรวจสอบความเสียหาย	-ทีมดับเพลิง เข้ารายงานการปฏิบัติการดับเพลิงเสร็จสิ้นแล้ว -ผู้อำนวยการแจ้งทีมประชาสัมพันธ์ ยุติแผนอค์กียได้“เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ทุกท่านโปรดทราบ แผนประกายที่ ตึกพิเศษรวมสิ้นสุดแล้ว”	ทีมประชาสัมพันธ์	

ผังเหตุการณ์เตรียมซ้อมแผนอัคคีภัย

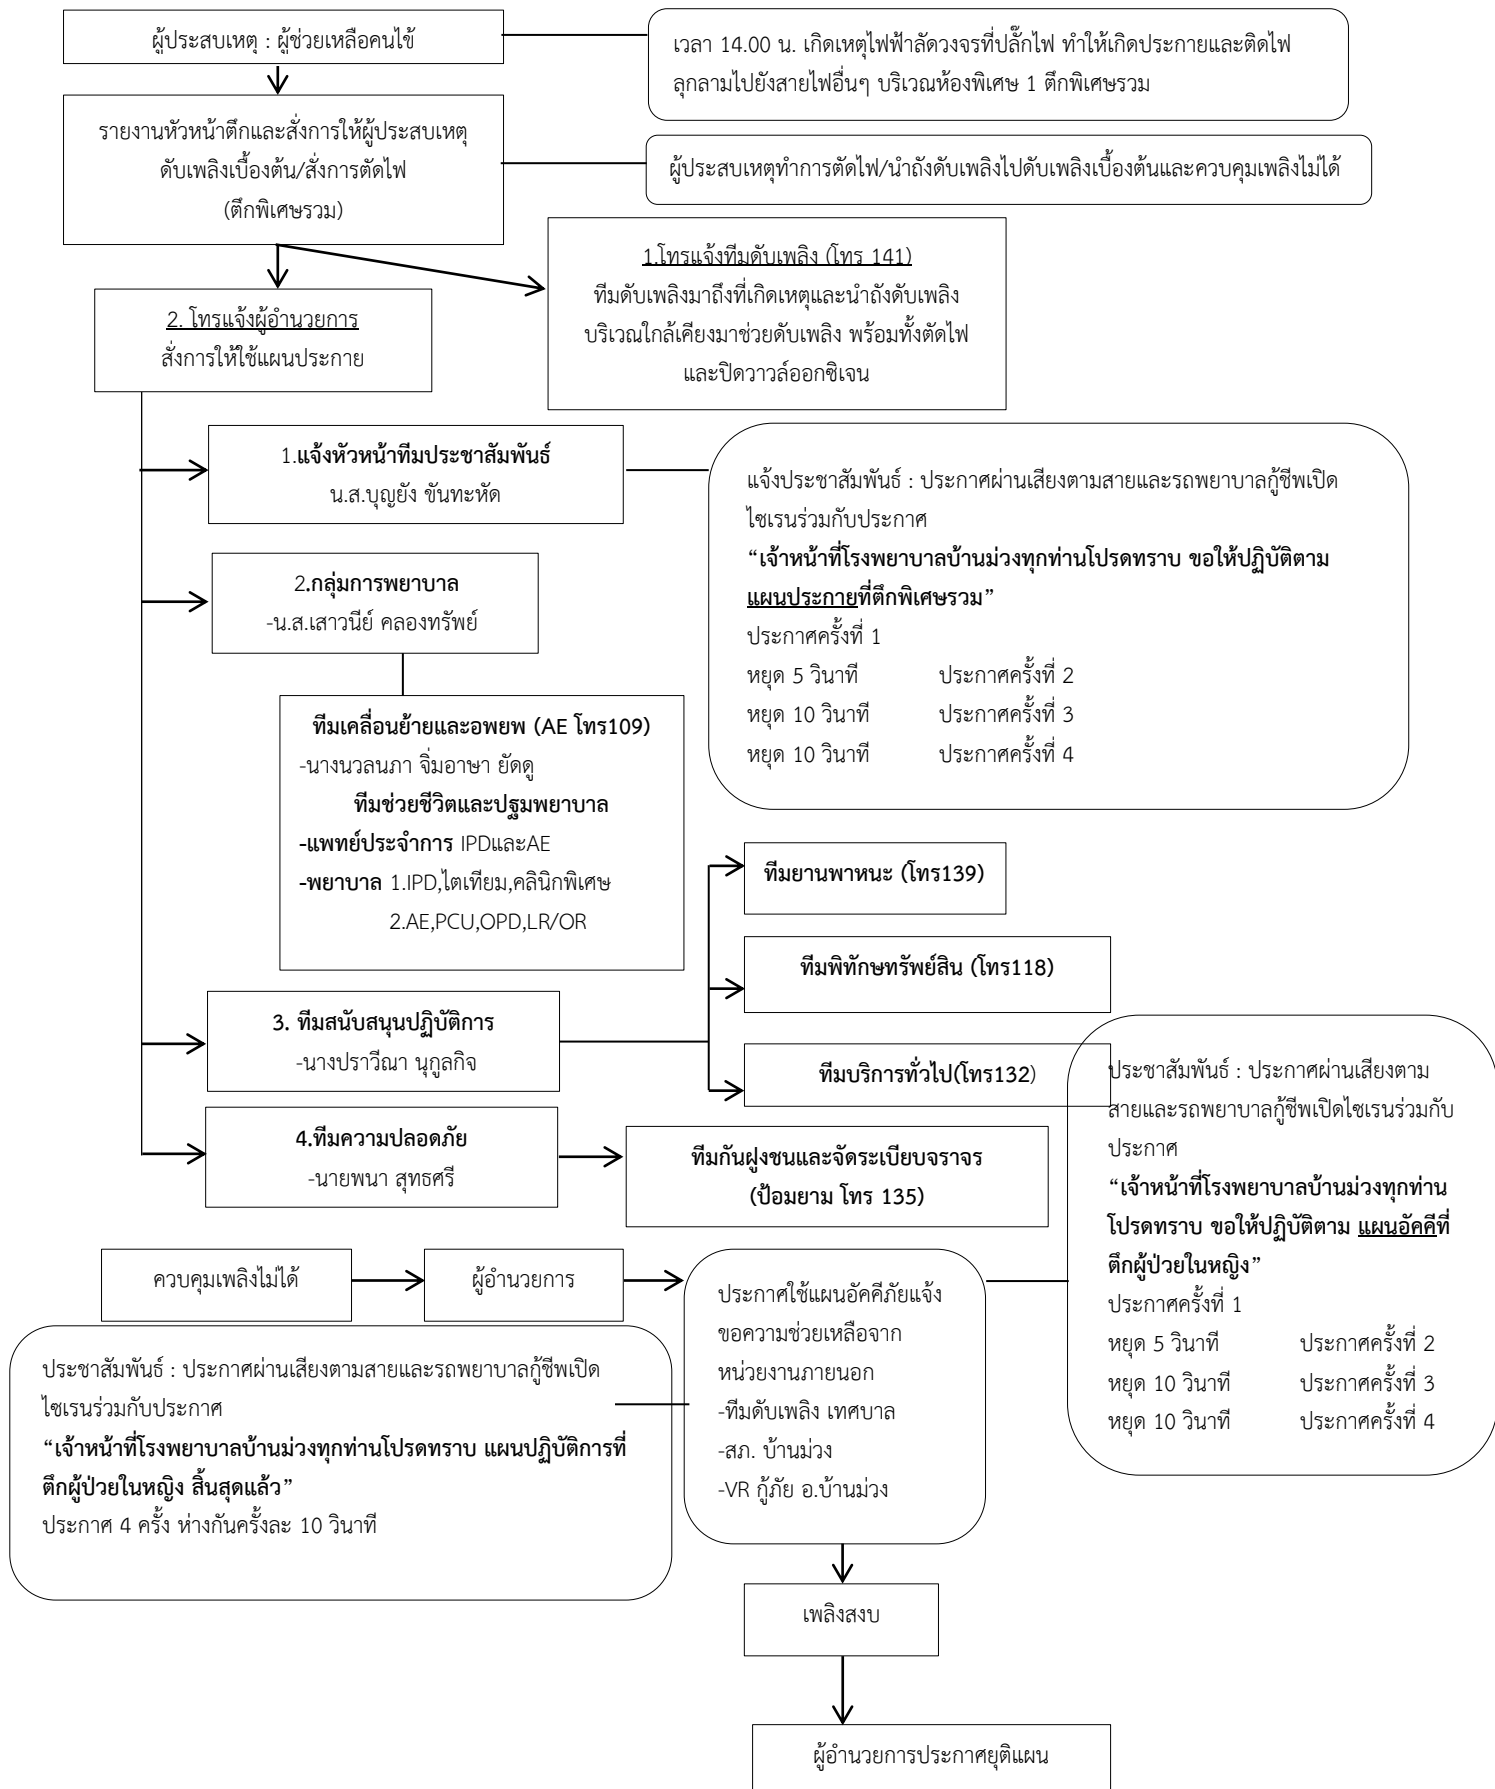

ข้อเสนอแนะจากการซ่อมแผนอค์ภย

- 1.ควรมีการจัดตั้งคำสั่งแผนอค์ภยไฟส่วนรวม และต้องมีการจัดทำแผนอค์ภยของแต่ละหน่วยงานทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ
- 2.มีปัญหาการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และบนรถ ทำให้ไม่ทราบว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร ต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจน จุดที่มีปัญหาเสียงตามสาย เช่น บริเวณตึกผู้ป่วยในชาย-หญิง OPD จ่ายกลาง ชักฟอก
- 3.การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ ที่มาทำการช่วยเหลือไม่เพียงพอ ทำให้เจ้าหน้าที่ประจำตึกต้องทำการเคลื่อนย้ายหลายรอบ
- 4.ต้องมีการรายงานการอพยพให้กับจุดอำนวยการว่ามีการสูญหายของคนหรืออุปกรณ์หรือไม่
- 5.ขาดการประสานงานเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อแจ้งการเคลื่อนย้ายหรืออพยพไปยังจุดรวมพล
- 6.ต้องมีการสื่อสารหลากหลายช่องทาง

ภาพโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ 2568

ประชุมวางแผนการซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย



การซ้อมแผนอพยพอัคคีภัย และระงับอัคคี



การซ้อมแผนอพยพอัคคีภัย และระงับอัคคี



การสาธิตการใช้ถังดับเพลิง และการเข้าควบคุมไฟเมื่อเกิดเหตุ



สรุปผลการซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย

