

กล้องวงจรปิดและระบบเตือนภัย (CCTV)

-มีระบบเฝ้าระวัง และ รักษาความปลอดภัยของห้อง Server(Data Center)

-มีระบบเฝ้าระวังที่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ เช่นกล้องวงจรปิด ระบบสัญญาณเตือนผู้บุกรุก

-มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทางกายภาพครอบคลุมพื้นที่

-มีการตรวจสอบระบบและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ


ระบบ	รายละเอียด	จุดประสงค์
กล้องวงจรปิด (CCTV)	ติดตั้งบริเวณภายในหน้าทางเข้า-ทางออกห้อง Server จำนวน 2 ตัว บันทึกย้อนหลังได้ 30 วัน	เฝ้าระวังบุคคลที่เข้า-ออก
Motion / Intrusion Sensor	ตรวจจับการเคลื่อนไหวผิดปกติ+ส่งเสียง/แจ้งผ่านระบบ	ป้องกันบุคคลไม่ได้รับอนุญาต
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/ เวรกลาง	ดูแลพื้นที่ห้อง Server ในช่วเวลาทำการ นอกเวลาทำการ	เพิ่มชั้นความปลอดภัยของห้อง Server

บันทึกการเข้า - ออก	ระบบบันทึกการเข้าออก/ระบบสแกนนิ้ว/ ระบบสแกนบัตร	ย้อนตรวจได้ว่าผู้ใดเข้าเมื่อใด
อุปกรณ์ดับเพลิง + ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน	ครอบคลุมสถานการณ์ไฟไหม้/ ไฟดับ	เพิ่มความมั่นคงปลอดภัยให้กับห้อง Server

มีระบบเฝ้าระวัง และ รักษาความปลอดภัยของห้อง(Server)(Data Center)




มีระบบเฝ้าระวัง ระบบสัญญาณเตือนผู้บุกรุก

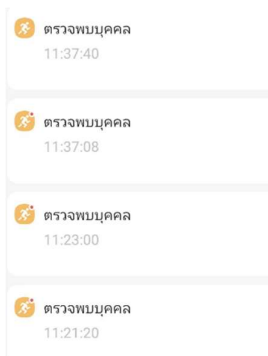

ระบบบันทึกการเข้าออก ระบบสแกนนิ้ว ระบบสแกนบัตร



อุปกรณ์ดับเพลิง + ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน

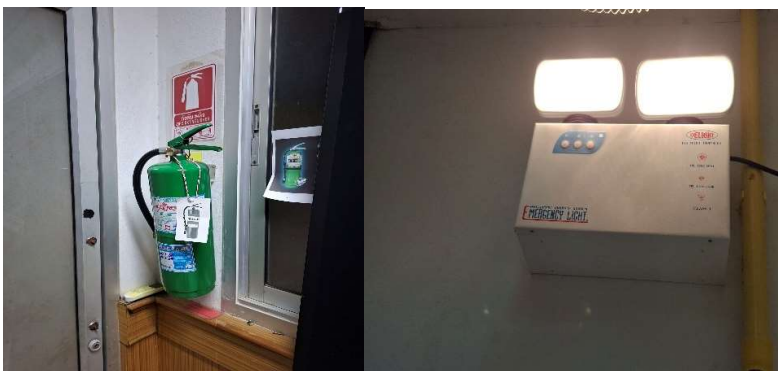

การตรวจสอบและการบำรุงรักษาอุปกรณ์

ประวัติการตรวจสอบ					
ค้นหาชื่ออุปกรณ์ / ผู้ตรวจ...		สถานะทั้งหมด	อุปกรณ์ทั้งหมด	ค้นหา	รีเซ็ต
วันที่	อุปกรณ์	ผลการตรวจ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ	รูป
20 มี.ค. 2569	เครื่องตรวจอุณหภูมิ ↑ Pika Data Center	✅ ปกติ	ผู้ดูแลระบบ	ระบบทำงานปกติ	
20 มี.ค. 2569	ถังดับเพลิง ↑ Pika Data Center	✅ ปกติ	ผู้ดูแลระบบ	ระบบทำงานปกติ	—
20 มี.ค. 2569	เครื่องวัดอุณหภูมิ ↑ Pika Data Center	✅ ปกติ	ผู้ดูแลระบบ	ระบบทำงานปกติ	
20 มี.ค. 2569	ถังดับเพลิง ↑ Pika Data Center	✅ ปกติ	ผู้ดูแลระบบ	ระบบทำงานปกติ	
19 มี.ค. 2569	ถังดับเพลิง ↑ ชั้น 1 ลิ้นชัก	✅ ปกติ	ผู้ดูแลระบบ		—
19 มี.ค. 2569	ถังดับเพลิง ↑ ชั้น 2 ลิ้นชัก	✅ ปกติ	ผู้ดูแลระบบ		—
7 มี.ค. 2569	เครื่องวัดอุณหภูมิ ↑ Pika Data Center	✅ ปกติ	ผู้ดูแลระบบ	ระบบทำงานปกติ	
7 มี.ค. 2569	ถังดับเพลิง ↑ Pika Data Center	✅ ปกติ	ผู้ดูแลระบบ	ระบบทำงานปกติ	
6 มี.ค. 2569	สแกนลายนิ้วมือ ↑ Pika Data Center	✅ ปกติ	ผู้ดูแลระบบ	ระบบทำงานปกติ	—
27 ก.พ. 2569	กล้องวงจรปิด ↑ Pika Data Center	✅ ปกติ	ผู้ดูแลระบบ	ระบบทำงานปกติ	—
13 ก.พ. 2569	เครื่องวัดอุณหภูมิ ↑ Pika Data Center	✅ ปกติ	ผู้ดูแลระบบ		—
7 ก.พ. 2569	เครื่องวัดอุณหภูมิ ↑ Pika Data Center	✅ ปกติ	ผู้ดูแลระบบ	ระบบทำงานปกติ	—